
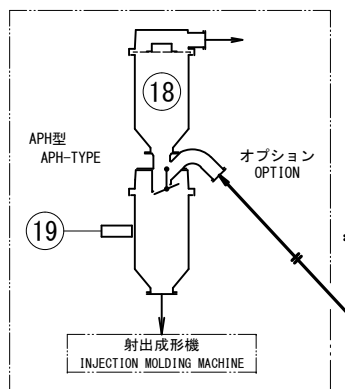
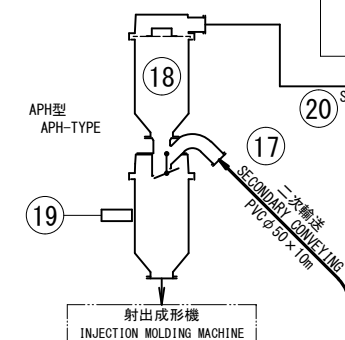


1. ⑱の二次輸送ホッパは選択可能。
容量、型式は輸送仕様によって変わります。


2. 二次輸送二方向はオプション。

1. FOR SECONDARY CONVEYING HOPPER OF ⑱
CAN BE SELECTED.
CAPACITY TYPE WILL CHANGE WITH RESPECT
TO CONVEYING SPECIFICATIONS.

2. 2 WAY FOR SECONDARY CONVEYING
WILL BE AN OPTION.



ITEM NO.	DESCRIPTION		アジア仕様 Aバージョン	日本仕様 Jバージョン	アメリカ仕様 Uバージョン
			ASIA SPEC A-VERSION	JAPAN SPEC J-VERSION	USA SPEC U-VERSION
2	乾燥プロフ DYING HOPPER	50Hz	HO-SING RB60-520	HO-HSING RB60-520	
		60Hz	HO-SING RB50-520	HO-HSING RB50-520	
					HO-HSING
					RB50-53U
3	吸着塔ユニット モータ ABSORBING UNIT MOTOR		AC200V	AC200V	AC100V
4	乾燥ヒータ DRYING HEATER		AC200/220V/380V AC380/415V	AC200/220V/380V	AC230V AC460V
9	再生ヒータ REGENERATION HEATER		AC200/220V/380V AC380/415V		AC230/460V
14	輸送プロフ CONVEYING BLOWER	50Hz	HO-HSING RB60-620	HO-HSING RB60-620	
		60Hz	HO-HSING RB50-620	HO-HSING RB50-620	
					HO-HSING
					RB50-63U
23	再生プロフ REGENERATION BLOWER	50Hz	AC200/400/415V AC380V	AC200V	
		60Hz	AC200/220/400V AC380V	AC200/220V	
					AC230/460V

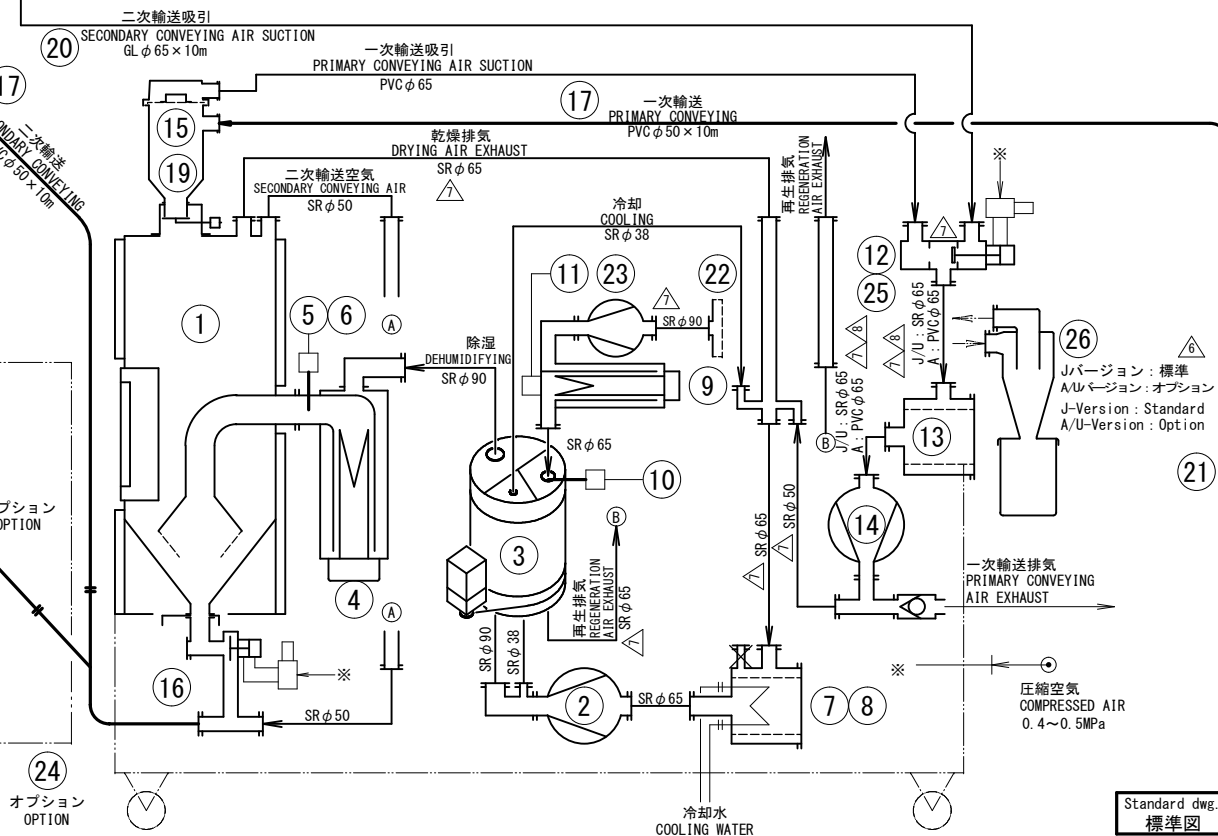

16	排出ダンパ	1	ブッシュダンパ	φ50
	DISCHARGE DAMPER		PUSH DAMPER	
17	輸送ホース	2	PVC	静電 W-φ50 ELECTROSTATIC
	CONVEYING HOSE			
18	二次輸送ホッパー	1		
	SECONDARY CONVEYING HOPPER			
19	レベル計	1		
	LEVEL SWITCH			
20	輸送吸気ホース	1	PVC	GL φ65×10m
	CONVEYING SUCTION HOSE			
21	吸引ノズル	1	アルミ	φ50
	SUCTION NOZZLE		ALUMINUM	
22	再生フィルタ	1		
	REGENERATION FILTER			
23	再生ブロワ	1	赤松電機	RS-301P 表1、参照 TABLE 1、 REFERENCE
	REGENERATION BLOWER		AKAMATSU	
24	二方向輸送管	1	オプション	
	2WAY CONVEYING PIPE		OPTION	
25	輸送方向切替弁	1	オプション	3VN-φ63
	DIVERTER VALVE		OPTION	

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	乾燥ホッパ	1		
	DRYING HOPPER			
2	乾燥ブロウ (50Hz)	1		表1、参照
	DRYING BLOWER (50Hz)			TABLE 1, REFERENCE
	乾燥ブロウ (60Hz)	1		表1、参照
	DRYING BLOWER (60Hz)			TABLE 1, REFERENCE
3	吸着塔ユニット	1	φ300×H300	表1、参照
	ABSORBING UNIT			TABLE 1, REFERENCE
4	乾燥ヒータ	1		表1、参照
	DRYING HEATER			7.5kW TABLE 1, REFERENCE
5	乾燥温度センサ(制御用)	1		TC (K)
	DRYING TEMP SENSOR (FOR CONTROL)			
6	乾燥温度センサ(警報用)	1		液膨張式
	DRYING TEMP SENSOR (FOR ALARM)			LIQUID EXPANSION TYPE
7	乾燥フィルタ	1		
	DRYING FILTER			
8	冷却器	1		
	AFTER COOLER			
9	再生ヒータ	1		表1、参照
	REGENERATION HEATER			5.8kW TABLE 1, REFERENCE
10	再生温度センサ(制御用)	1		TC (K)
	REGENERATION TEMP SENSOR (FOR CONTROL)			
11	再生温度センサ(警報用)	1		バイメタル型
	REGENERATION TEMP SENSOR (FOR ALARM)			BIMETAL TYPE
12	輸送方向切替弁	1		
	DIVERTER VALVE			2VN-φ63
13	輸送フィルタ	1		
	CONVEYING FILTER			
14	輸送ブロウ (50Hz)	1		表1、参照
	CONVEYING BLOWER (50Hz)			TABLE 1, REFERENCE
	輸送ブロウ (60Hz)	1		表1、参照
	CONVEYING BLOWER (60Hz)			TABLE 1, REFERENCE
15	一次輸送ホッパ	1		JC-9
	PRIMARY CONVEYING HOPPER			

REVISION	8	APR/2/2019	Machine inside hose material change. 機内ホース材質変更	TAKAGISHI	YONED.
	7	DEC/14/2018	Diverter valve normally "primary side" is changed. Machine inside hose material change. 給排水切換弁の「プライマリ側」に変更。機内ホース材質変更	TAKAGISHI	YONED.
	6	JAN/15/2019	Cyclone is changed from "Standard OP" to "Standard". 集塵サイクロンを「標準OP」から「標準」に変更。	TAKAGISHI	NAKAMURA
	5	SEP/10/2004	The JC symbol is changed. /JCシンボル変更	—	ISHII
	MARK	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD

NAME		輸送装置一体型除湿乾燥機 DEHUMIDIFYING DRYER		FORM		MJ3-200		フローシート FLOWSHEET	
APPROVED BY		YASUDA		CODE NO.		90 01 06		全	
DSGND (CHKD) BY		— NOSAKA		DATE		MAR. 3. 2001			
DRAWN BY		—		UNIT mm		PLANE TRIGONOMETRY			
SCALE		—		DWG. NO.		8 4 4 6 4 2			

MATSUI MFG. CO., LTD.