

備考

1. ⑮の二次輸送ホッパは選択可能。
容量、型式は輸送仕様によって変わります。
2. 二次輸送二方向はオプション。

REMARK



1. FOR SECONDARY CONVEYING HOPPER OF ⑮
CAN BE SELECTED.
CAPACITY TYPE WILL CHANGE WITH RESPECT
TO CONVEYING SPECIFICATIONS.
2. 2 WAY FOR SECONDARY CONVEYING
WILL BE AN OPTION.

表1、地域別仕様
TABLE 1. AREA SPECIFICATION

ITEM NO.	DESCRIPTION	アジア仕様 Aバージョン ASIA SPEC A-VERSION	日本仕様 Jバージョン JAPAN SPEC J-VERSION	アメリカ仕様 Uバージョン USA SPEC U-VERSION
2	乾燥ブロワ DYING HOPPER	HO-SING RB20-520	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-53U
3	吸着塔ユニット モータ ABSORBING UNIT MOTOR	AC200V	AC200V	AC100V
4	乾燥ヒータ DRYING HEATER	AC200/220V AC380/415V	AC200/220V	AC230V AC460V
9	再生ヒータ REGENERATION HEATER	AC200~460V	AC200~460V	AC200~460V
14	輸送ブロワ CONVEYING BLOWER	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-63U
23	再生ブロワ REGENERATION BLOWER	AC200V	AC200V	AC100V

18	二次輸送ホッパ SECONDARY CONVEYING HOPPER	1		
19	レベル計 LEVEL SWITCH	1		
20	輸送吸気ホース CONVEYING SUCTION HOSE	1	PVC	GL φ38
21	吸引ノズル SUCTION NOZZLE	1	アルミ ALUMINUM	φ38
22	再生フィルタ REGENERATION FILTER	1		
23	再生ブロワ REGENERATION BLOWER	1	双和電機 SOWA	T-170 表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
24	集塵サイクロン CYCLONE	1		
25	再生温度センサ(警報用) REGENERATION TEMP SENSOR (FOR ALARM)	1	NGT	A-255(255°) バイメタル型 BIMETAL TYPE

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	乾燥ホッパ DRYING HOPPER	1		MJ3-10 : 17L
2	乾燥ブロワ DRYING BLOWER	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
3	吸着塔ユニット ABSORBING UNIT	1	φ200×H100	表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
4	乾燥ヒータ DRYING HEATER	1		表1、参照 1.0kW TABLE 1. REFERENCE
5	乾燥温度センサ(制御用) DRYING TEMP SENSOR (FOR CONTROL)	1		TC(K)
6	乾燥温度センサ(警報用) DRYING TEMP SENSOR (FOR ALARM)	1		液膨張式 LIQUID EXPANSION TYPE
7	乾燥フィルタ DRYING FILTER	1		
8	空冷式アフタークーラー AIR COOLED AFTER COOLER	1		
9	再生ヒータ REGENERATION HEATER	1		表1、参照 1.0kW TABLE 1. REFERENCE
10	再生温度センサ(制御用) REGENERATION TEMP SENSOR (FOR CONTROL)	1		TC(K)
11	再生温度センサ(警報用) REGENERATION TEMP SENSOR (FOR ALARM)	1	ワコー電子 WAKO ELECTRONICS	CH-15(140°) バイメタル型 BIMETAL TYPE
12	輸送方向切替弁 DIVERTER VALVE	1		2VN-φ38
13	輸送フィルタ CONVEYING FILTER	1		
14	輸送ブロワ CONVEYING BLOWER	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
15	一次輸送ホッパ PRIMARY CONVEYING HOPPER	1		JC-3
16	排出ダンパ DISCHARGE DAMPER	1	プッシュダンパ PUSH DAMPER	φ38
17	輸送ホース CONVEYING HOSE	2	PVC	静電 ELECTROSTATIC W-φ38

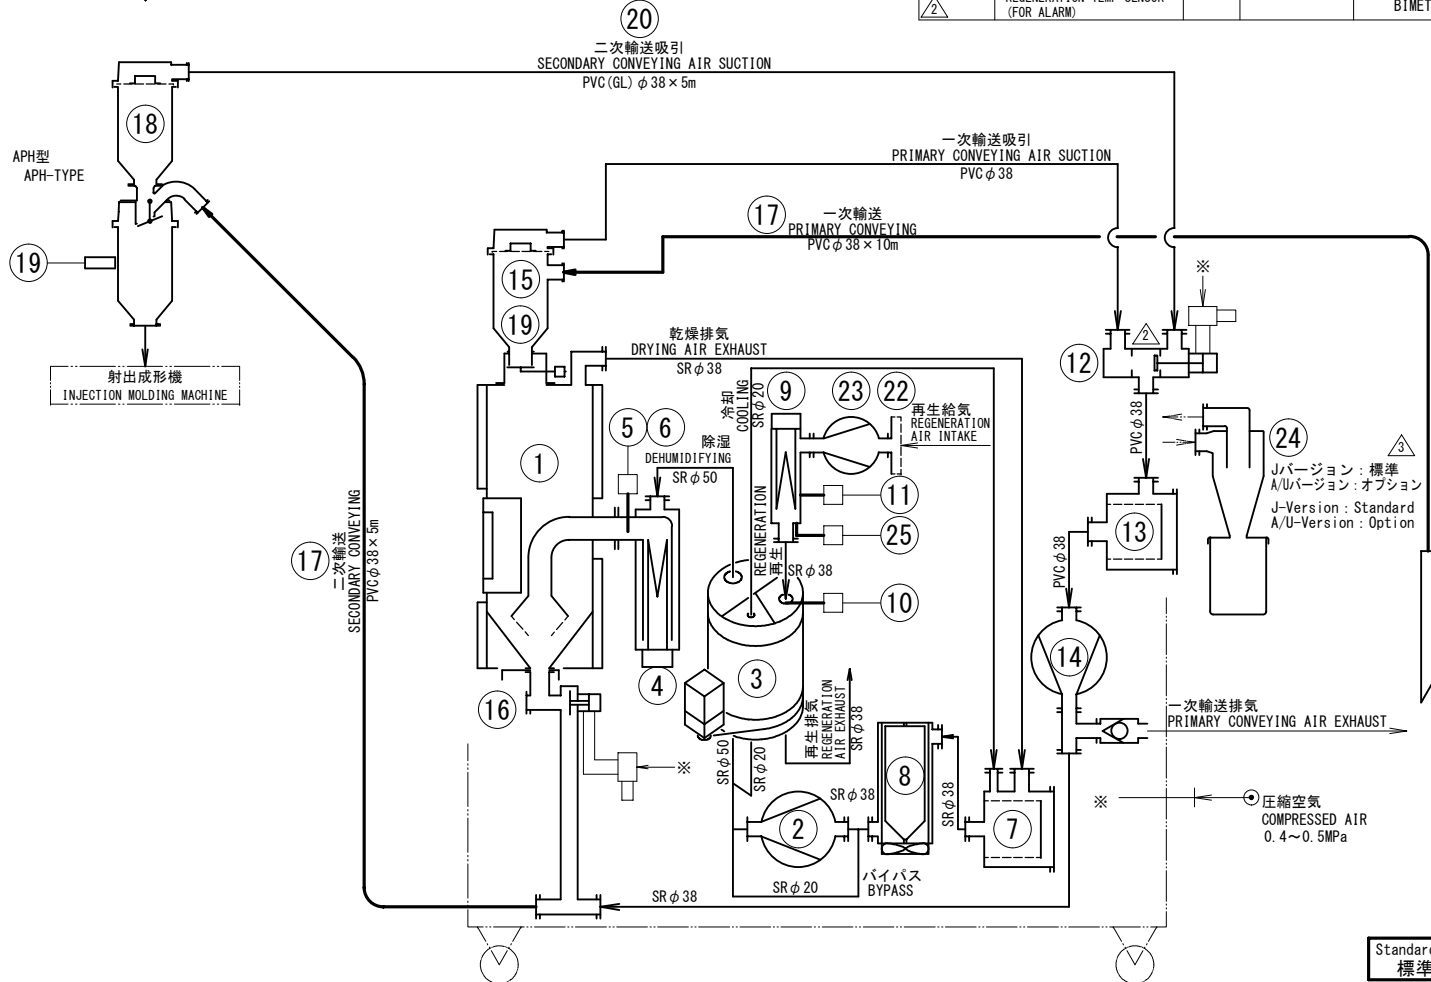

REVISION	3	JAN/15/2015	Cyclone is changed from "Standard OP" to "Standard". 集塵サイクロンを「標準OP」から「標準」に変更。 再生温度センサ(警報用)変更及び追加。輸送方向切替弁ノーマル「一次側」に変更。 Divert valve normally "primary side" is changed.	TAKAHASHI	NAKAMURA
2	NOV/29/2010			TAKAHASHI	NOSAKA
1	SEP/10/2004	JC symbol is changed. / JCシンボル変更		—	ISHII
MARK	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD	

NAME	輸送装置一体型除湿乾燥機 DEHUMIDIFYING DRYER	FORM	MJ3-10	フローシート FLOWSHEET
APPROVED BY	SONODA	CODE NO.	90 01 06	全
DSGND (CHKD) BY	SUKEGAWA	DATE	MAY. 30. 2003	
DRAWN BY	—	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY	
SCALE	—	DWG. NO.	8 7 3 5 6 2	

MATSUI MFG. CO., LTD.