


表1、地域別仕様
TABLE 1. AREA SPECIFICATION

ITEM NO.	DESCRIPTION	アジア仕様 ASIA SPEC A-VERSION	日本仕様 JAPAN SPEC J-VERSION	アメリカ仕様 USA SPEC U-VERSION
2	乾燥ブロワ	HO-SING RB20-520	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-53U
3	乾燥ブロワ モーターユニット	AC200V	AC200V	AC100V
4	乾燥ヒータ	AC200/220V AC380/415V	AC200/220V AC460V	AC230V AC460V
7	再生ヒータ	AC200~460V	AC200~460V	AC200~460V
10	輸送ブロワ	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-63U
13	輸送ブロワ 再生ブロワ	AC200V	AC200V	AC100V

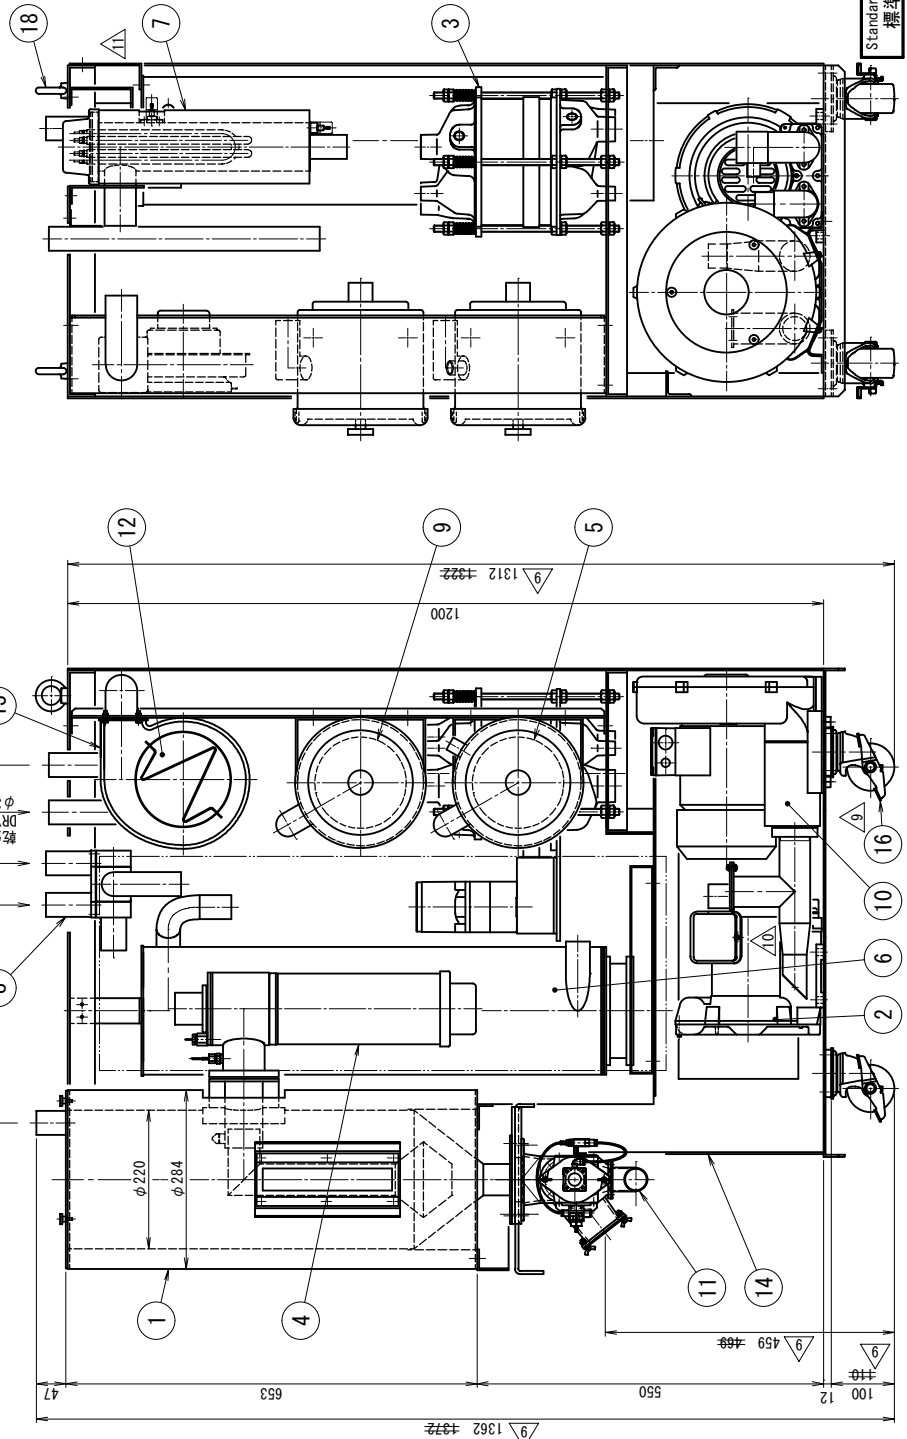

Standard dwg.
標準図

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	乾燥ホッパ	1		MJ3-10 : 17L
2	乾燥ブロワ	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
3	ハニカムローターユニット	1	φ200×H100	表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
4	乾燥ヒータ	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
5	乾燥フィルタ	1		1.0KW TABLE 1. REFERENCE
6	乾燥フィルタ	1		2WN-φ38
7	空冷式アフタークーラー	1		
8	再生ヒータ	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
9	REGENERATION HEATER	1		1.0KW TABLE 1. REFERENCE
10	輸送方向切替弁	1		
11	DIVERTER VALVE	1		
12	輸送フィルタ	1		
13	CONVEYING FILTER	1		
14	輸送ブロワ	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
15	CONVEYING BLOWER	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
16	自動排出弁	1		プッシュ ダンパ φ38 PUSH DAMPER
17	AUTOMATIC DISCHARGE VALVE	1		
18	再生フィルタ	1		
19	REGENERATION FILTER	1		
20	再生ブロワ	1		表1、参照 TABLE 1. REFERENCE
21	REGENERATION BLOWER	1		T-170 TABLE 1. REFERENCE
22	架台	1		
23	FRAME	1		
24	外装板	一式 1SET		
25	OUTER CASING	4		
26	キャスト		市販品 PART OF COMMERCE	平板タイプ 3inch FLAT TYPE
27	CASTER			
28	欠番			
29	BLANK			

REVISION	MARK	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
11	△	SEP/18/2015	Selector valve bracket change. 切替弁ブラケット変更		
10	△	DEC/02/2015	Conveying blower discharge pipe change. 輸送ブロワ吐出管径変更		
9	△	AUG/17/2015	The size change by raster change. キャスト変更による寸法変更		
8	△		Original DWG No. K216282		
NAME 輸送装置一体型除湿乾燥機 FORM MJ3-10 内部構造図 DEHUMIDIFYING DRYER ASSEMBLY DRAWING					
APPROVED BY SONODA CODE NO. 01 11 42 全					
DSGND (CHKD) BY SAKEMIA DATE JAN. 28. 2003					
DRAWN BY UNIT mm PLANE TRIGONOMETRY					
SCALE 1/6 DWG. NO. 8 7 3 5 6 3					
MATSUI MFG. CO., LTD.					