

TABLE 1. AREA SPECIFICATION
表1、地域別仕様






ITEM NO.	DESCRIPTION	MJ5-i-1500		
		アジア仕様 Aバージョン ASIA SPEC A-VERSION HO-HSING RB40-520	日本仕様 Jバージョン JAPAN SPEC J-VERSION HO-HSING RB40-520	アメリカ仕様 Uバージョン USA SPEC U-VERSION HO-HSING RB40-53U
11	Regeneration blower unit 再生ブロウユニット			
13	Absorbing unit 吸着塔ユニット モータ	MZC-300H30slow-S AC100V	MZC-300H30slow-S AC100V	MZC-300H30slow-S AC100V
20	Regeneration heater unit 再生ヒータユニット	AC200/220V 5.8kW/7.02kW AC380/415V 5.8kW/6.9kW	AC200/220V 5.8kW/7.02kW	AC230V 5.8kW AC460V 6.34kW
22	Drying blower unit 乾燥ブロウユニット	HO-SING RB60-520	HO-HSING RB60-520	HO-HSING RB60-53U
23	Drying heater unit 乾燥ヒータユニット	AC200/220V 10.8kW/13.1kW AC380/415V 10.8kW/12.9kW	AC200/220V 10.8kW/13.1kW	AC230V 10.8kW AC460V 11.8kW
25	Conveying blower unit 輸送ブロウユニット	HO-HSING RB50-620	HO-HSING RB50-620	HO-HSING RB50-63U

< NOTE >

When I tighten hose band of SR hose in the device, please consider it so that a head of hose band is tightened with a tool by device a front or a back.

< 注記 >

機内SRホースのホースバンドを絞める時は、ホースバンドの頭が装置正面或いは背面から工具で締め付けられるよう配慮してください。

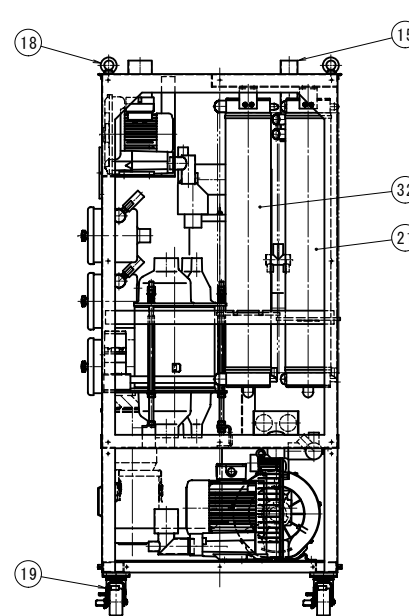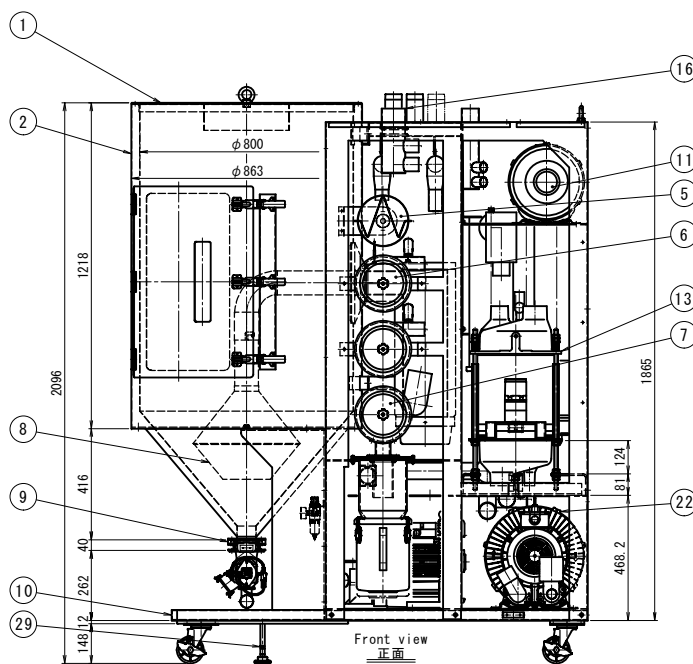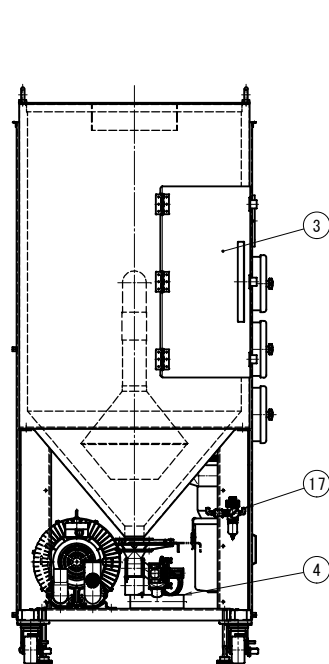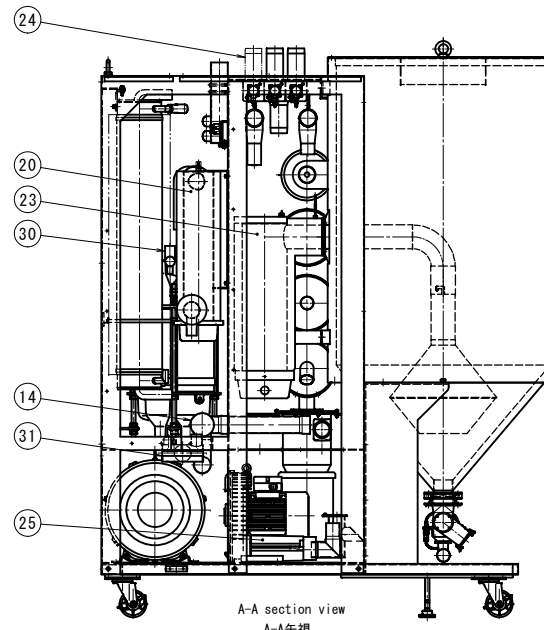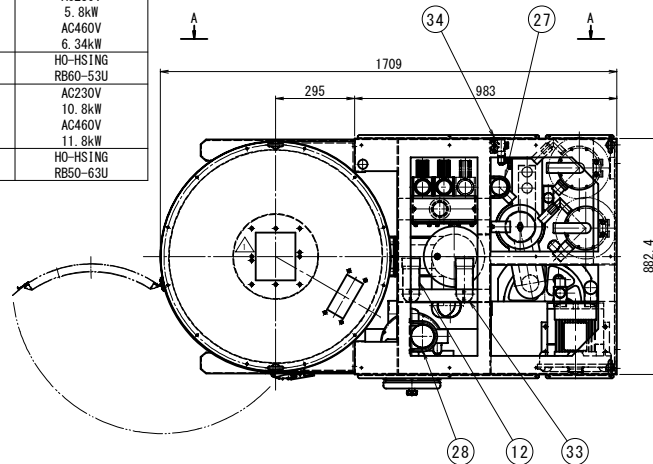

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	Lid 天蓋	1	SUS304	t3
2	Drying hopper 乾燥ホッパ	1	SUS304	500L
3	Drying hopper inspection door 乾燥ホッパ点検口扉	1	SUS304	
4	Push damper プッシュダンパ	1	MATSUI マツイ	PD3-φ50
5	Regeneration filter unit 再生フィルタユニット	1	Filedon フィレドン	PS-φ190×t14
6	Drying filter unit 乾燥フィルタユニット	2	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
7	Conveying filter unit 輸送フィルタユニット	1	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
8	Diffuser ディフューザ	1	SUS304	
9	Slide damper スライドダンパ	1	SGS13, SUS304	SD-φ70
10	Frame フレーム	1	SS400	
11	Regeneration blower unit 再生ブロウユニット	1	HO-HSING	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
12	Upper connection pipe 上部接続管	1	SUS304	φ67.5×φ50.8
13	Absorbing unit 吸着塔ユニット	1	SEIBU GIKEN 西部技研	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
14	Lower connection pipe 下部接続管	1	SUS304	φ67.5×φ63
15	Regeneration exhaust pipe 再生排気管	1	SUS304	φ63
16	Drying exhaust pipe 乾燥排気管	1	SUS304	φ89.1
17	Air unit エアユニット	1set	General parts 市販品	
18	Eye bolt アイボルト	4	SS400	M16
19	Caster キャスター	4	JIANGSU SHENPAI	30B17-1092
20	Regeneration heater unit 再生ヒータユニット	1	SUS304, SS400	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
21	Double pipe-type regeneration heat exchanger B 2重管式再生熱交換器B	1	AC4C, SUS304	3-50A
22	Drying blower unit 乾燥ブロウユニット	1	HO-HSING	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
23	Drying heater unit 乾燥ヒータユニット	1	SUS304, SS400	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
24	2-direction selector valve 2方向切替弁	1	MATSUI マツイ	3W-φ63(2-direction type) 3W-φ63(2方向仕様)
25	Conveying blower unit 輸送ブロウユニット	1	HO-HSING	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
26	Missing number 欠番			
27	U bolt Uボルト	2	General parts 市販品	U63(φ63.5)
28	U bolt Uボルト	2	General parts 市販品	U89(φ89.1)
29	Adjusting bolt アジャスターボルト	2	MATSUI マツイ	M16×L200
30	Cooling exhaust pipe 冷却排気管	1	SUS304	φ38×φ21.7
31	Regeneration exhaust branch pipe 再生排気分岐管	1	SUS304	φ63×φ38
32	Double pipe-type regeneration heat exchanger A 2重管式再生熱交換器A	1	AC4C, SUS304	3-50A
33	Upper connection pipe (Right) 上部接続管(右)	1	SUS304	φ67.5×φ50.8
34	Solenoid valve unit 電磁弁ユニット	1	AirTAC, SANG-A	

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
△				
△	FEB/5/2015	Commonly use lid thermostat cap changed. 天蓋共通化、サーモスタットキャップ変更		AKAHASHI/NAKANURA
△		元図NO. B13848		

NAME	Dehumidifying dryer 除湿装置一体型乾燥機	FORM	MJ5-i-1500 内部構造図
APPROVED BY	KINOSHITA	CODE NO.	01 11 43
DSGND (CHKD) BY	AKAHASHI	DATE	JUL. 10. 2012
DRAWN BY	—	UNIT	mm
SCALE	1/10	DWG. NO.	B 5 0 7 4 1

Standard dwg.
標準図

MATSUI MFG. CO., LTD.