

TABLE 1. AREA SPECIFICATION
表1. 地域別仕様



ITEM NO.	DESCRIPTION	MJ5-i-350		
		アジア仕様 Aバージョン ASIA SPEC A-VERSION	日本仕様 Jバージョン JAPAN SPEC J-VERSION	アメリカ仕様 Uバージョン USA SPEC U-VERSION
11	Regeneration blower unit 再生ブロウユニット	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-520	HO-HSING RB20-53U
13	Absorbing unit motor 吸着塔ユニット モータ	MZC-200H30slow-S AC100V	MZC-200H30slow-S AC100V	MZC-200H30slow-S AC100V
22	Regeneration heater unit 再生ヒータユニット	AC200/220V 2.1kW/2.54kW AC380/415V 2.1kW/2.5kW	AC200/220V 2.1kW/2.54kW AC230V 2.3kW AC460V 2.3kW	AC230V 2.3kW AC460V 2.3kW
23	Drying blower unit 乾燥ブロウユニット	HO-HSING RB30-520	HO-HSING RB30-520	HO-HSING RB30-53U
25	Drying heater unit 乾燥ヒータユニット	AC200/220V 2.4kW/2.9kW AC380/415V 2.4kW/2.86kW	AC200/220V 2.4kW/2.9kW AC230V 2.64kW AC460V 2.63kW	AC230V 2.64kW AC460V 2.63kW
27	Conveying blower unit 輸送ブロウユニット	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-63U

< 注記 >


機内SRホースのホースバンドを絞める時は、
ホースバンドの頭が装置正面或いは背面から
工具で締め付けられるよう配慮してください。

< NOTE >


When I tighten hose band of SR hose in the
device, please consider it so that a head
of hose band is tightened with a tool by
device a front or a back.

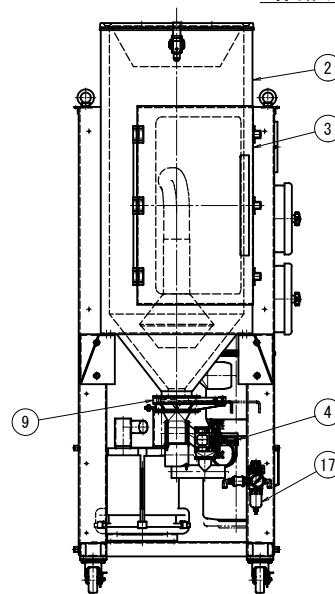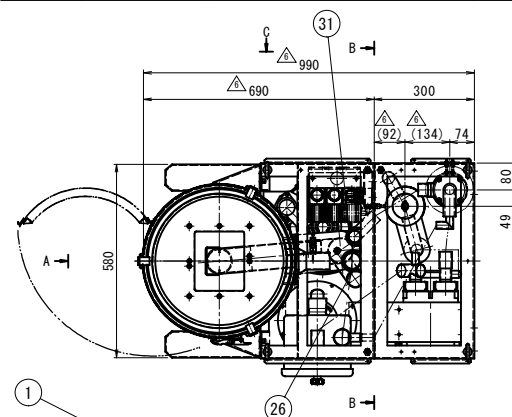


A arrow view
A矢視

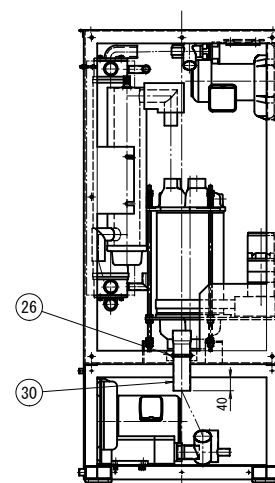


B-B section view
B-B断面

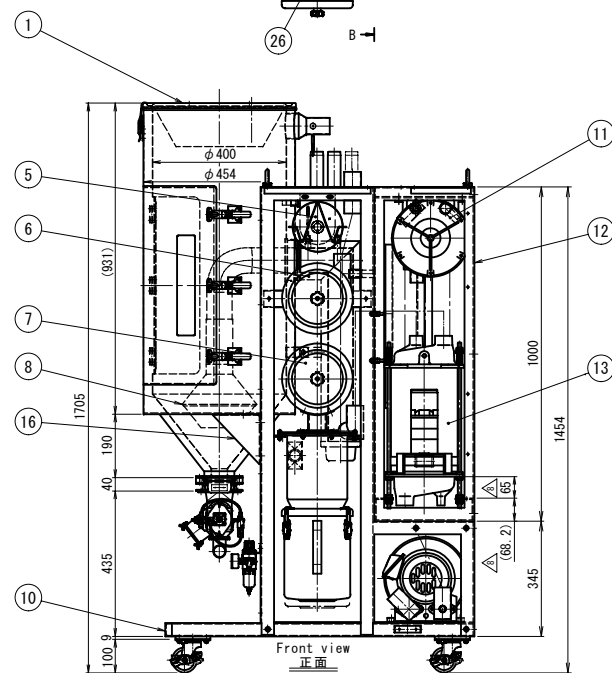

Front view
正面

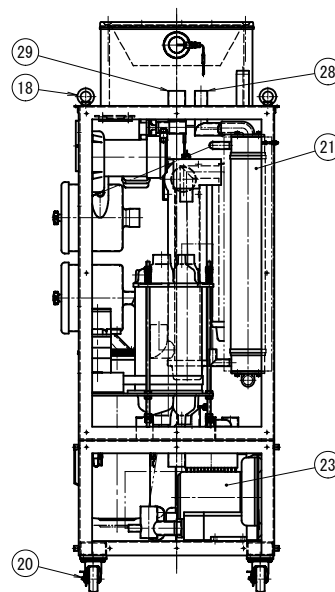

Back view
背面

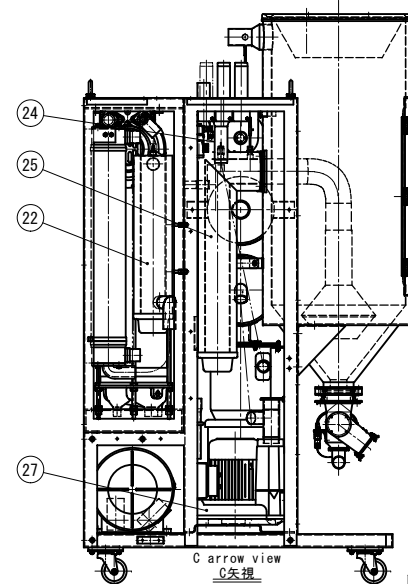

C arrow view
C矢視

Standard dwg.
標準図

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	Lid 天蓋	1	SUS430	t1.0
2	Drying hopper 乾燥ホッパ	1	SUS304	100L
3	Drying hopper inspection door 乾燥ホッパ点検口扉	1	SUS304	
4	Push damper プッシュダンパ	1	MATSUI マツイ	PD3-φ38
5	Regeneration filter unit 再生フィルタユニット	1	Filledon フィレドン	PS/φ150×t10
6	Drying filter unit 乾燥フィルタユニット	1	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
7	Conveying filter unit 輸送フィルタユニット	1	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
8	Diffuser ディフューザ	1	SUS304	
9	Slide damper スライドダンパ	1	SCS13, SUS304	SD-φ70
10	Frame フレーム	1	SS400	
11	Regeneration blower unit 再生ブロウユニット	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1, REFERENCE
12	Dehumidification frame 除湿ユニットフレーム	1	SS400	表1、参照
13	Absorbing unit 吸着塔ユニット	1	SEIBU GIKEN 西部技研	TABLE 1, REFERENCE
14	Missing number 欠番			表1、参照
15	Missing number 欠番			
16	Hopper bracket A/B ホッパブラケットA/B	1set	SS400	
17	Air unit エアユニット	1set	General parts 市販品	
18	Eye bolt アイボルト	4	SS400	M12
19	Missing number 欠番			
20	Caster キャスター	4	JIANGSU SHENPAI	30A07-1088
21	Double pipe-type regeneration heat exchanger 2重管式再生熱交換器	1	AC4C, SUS304	3-32A (MJ5-150/350)
22	Regeneration heater unit 再生ヒータユニット	1	SUS304, SS400	TABLE 1, REFERENCE
23	Drying blower unit 乾燥ブロウユニット	1	HO-HSING ホーシン	表1、参照
24	2-direction selector valve 2方向切替弁	1	MATSUI マツイ	3W-φ38 (2方向仕様)
25	Drying heater unit 乾燥ヒータユニット	1	SUS304, SS400	TABLE 1, REFERENCE
26	U bolt Uボルト	2	General parts 市販品	USOA (φ50.8)
27	Conveying blower unit 輸送ブロウユニット	1	HO-HSING ホーシン	表1、参照
28	Regeneration exhaust pipe 再生排気管	1	SUS304	φ38
29	Drying exhaust pipe 乾燥排気管	1	SUS304	φ50.8×125L
30	Connection pipe 接続管	1	SUS304	φ50.8×φ54.85×180
31	U bolt Uボルト	2	General parts 市販品	U38A (φ38.1)
32	Missing number 欠番			
33	Missing number 欠番			

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
△	MOV/01/2019	Solenoid valve mounting direction of selector valve changed. 切替弁の電磁弁取付向き変更		TANAKA MITSUGI
△	JUL/27/2016	Dimensions added. 寸法追加		AKAHASHI NAKAMURA
△	FEB/02/2015	Air unit position changed / Change air unit position エアユニット位置変更 / Change air unit position		OISHI NAKAMURA
△	JAN/30/2015	Thermostat cap changed サーモスタットキャップ変更		AKAHASHI NAKAMURA

NAME	Dehumidifying dryer 輸送設置一体型除湿乾燥機	FORM	MJ5-i-350	Internal structure detail 内部構造図
APPROVED BY	NOSAKA	CODE NO.	01 11 42	全
DSGND (CHKD) BY	AKAHASHI	DATE	JUN. 9, 2010	
DRAWN BY	—	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY	
SCALE	1/8	DWG. NO.	B 0 3 1 2 8	

MATSUI MFG. CO., LTD.