
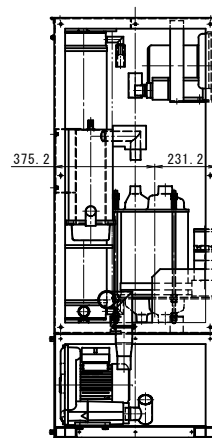
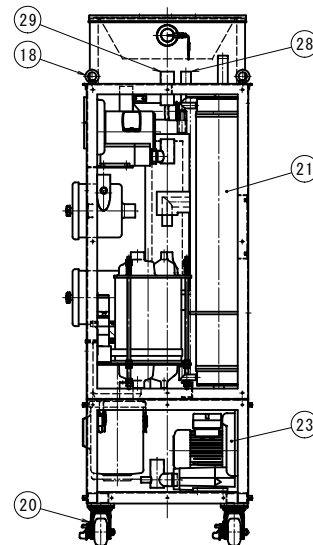
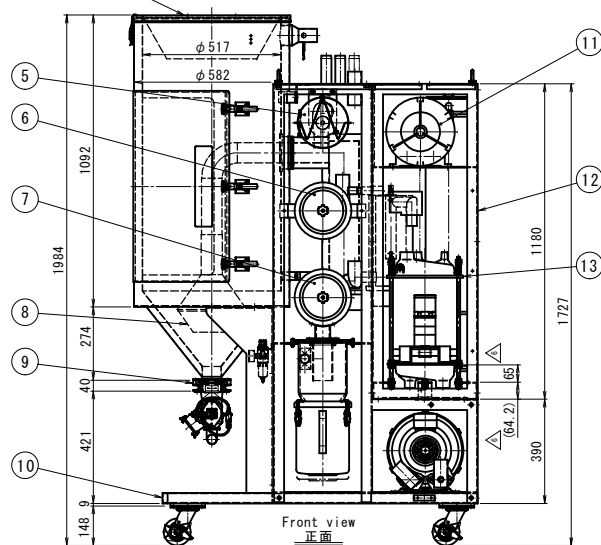
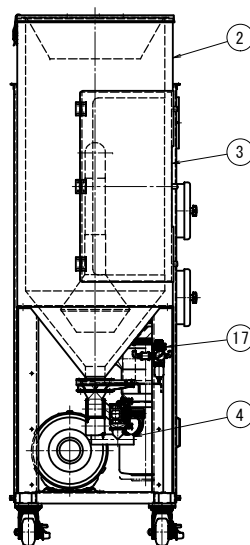


TABLE 1. AREA SPECIFICATION
表1、地域別仕様

ITEM NO.	DESCRIPTION	MJ5-i-650		
		アジア仕様 Aバージョン ASIA SPEC A-VERSION	日本仕様 Jバージョン JAPAN SPEC J-VERSION	アメリカ仕様 Uバージョン USA SPEC U-VERSION
11	Regeneration blower unit 再生ブロウユニット	HO-HSING RB30-520	HO-HSING RB30-520	HO-HSING RB30-53U
13	Absorbing unit motor 吸着塔ユニット モータ	MZC-250H30slow-S AC100V	MZC-250H30slow-S AC100V	MZC-250H30slow-S AC100V
22	Regeneration heater unit 再生ヒータユニット	AC200/220V 3.1kW/3.75kW AC380/415V 3.1kW/3.69kW	AC200/220V 3.1kW/3.75kW	AC230V 3.1kW AC460V 3.38kW
23	Drying blower unit 乾燥ブロウユニット	HO-SING RB40-520	HO-HSING RB40-520	HO-HSING RB40-53U
25	Drying heater unit 乾燥ヒータユニット	AC200/220V 5.4kW/6.53kW AC380/415V 5.4kW/6.43kW	AC200/220V 5.4kW/6.53kW	AC230V 5.4kW AC460V 5.89kW
27	Conveying blower unit 輸送ブロウユニット	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-620	HO-HSING RB40-63U

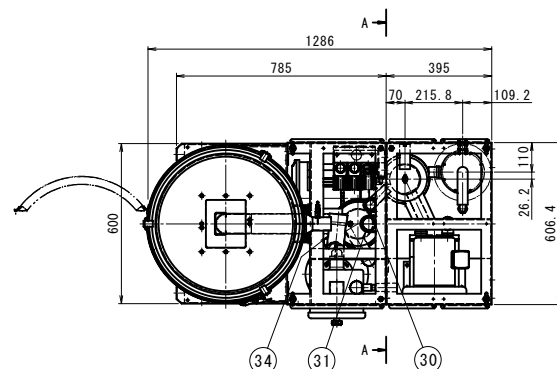

A-A section view
A-A断面

< 注記 >

機内SRホースのホースバンドを絞める時は、
ホースバンドの頭が装置正面或いは背面から
工具で締め付けられるよう配慮してください。

< NOTE >

When I tighten hose band of SR hose in the
device, please consider it so that a head
of hose band is tightened with a tool by
device a front or a back.

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	Lid 天蓋	1	SUS430	t1.0
2	Drying hopper 乾燥ホッパ	1	SUS304	200L
3	Drying hopper inspection door 乾燥ホッパ点検口扉	1	SUS304	
4	Push damper プッシュダンパ	1	MATSUI マツイ	PD3-φ38
5	Regeneration filter unit 再生フィルタユニット	1	Filedon フィレドン	PS/φ190×t14
6	Drying filter unit 乾燥フィルタユニット	1	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
7	Conveying filter unit 輸送フィルタユニット	1	Cartridge filter カートリッジフィルタ	MXF-16SP-G1
8	Diffuser ディフューザ	1	SUS304	
9	Slide damper スライドダンパ	1	SGS13, SUS304	SD-φ70
10	Frame フレーム	1	SS400	
11	Regeneration blower unit 再生ブロウユニット	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
12	Dehumidification frame 除湿ユニットフレーム	1	SS400	
13	Absorbing unit 吸着塔ユニット	1	SEIBU GIKEN 西部技研	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
14	Missing number 欠番			
15	Missing number 欠番			
16	Missing number 欠番			
17	Air unit エアユニット	1set	General parts 市販品	
18	Eye bolt アイボルト	4	SS400	M12
19	Missing number 欠番			
20	Caster キャスター	4	JIANGSU SHENPAI 江苏申派	30B17-1092
21	Double pipe-type regeneration heat exchanger 2重管式再生熱交換器	1	AC4C, SUS304	3-50A (MJ5-650)
22	Regeneration heater unit 再生ヒータユニット	1	SUS304, SS400	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
23	Drying blower unit 乾燥ブロウユニット	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
24	2-direction selector valve 2方向切替弁	1	MATSUI マツイ	3W-φ38(2-direction type) 3W-φ38(2方向仕様)
25	Drying heater unit 乾燥ヒータユニット	1	SUS304, SS400	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
26	Missing number 欠番			
27	Conveying blower unit 輸送ブロウユニット	1	HO-HSING ホーシン	TABLE 1. REFERENCE 表1、参照
28	Regeneration exhaust pipe 再生排気管	1	SUS304	φ38
29	Reducer レジュサー	1	SUS304	φ50.8×125L
30	U bolt Uボルト	1	General parts 市販品	U38A(φ38.1)
31	U bolt Uボルト	1	General parts 市販品	U50A(φ50.8)
32	U bolt Uボルト	1	General parts 市販品	U63(φ63.5)
33	Upper connection pipe 下部接続管	1	SUS304	φ67.5×φ50.8
34	Lower connection pipe 上部接続管	1	SUS304	φ67.5×φ50.8

REVISION	NOV/12/2019	Solenoid valve mounting direction of selector valve changed 切換弁の電磁弁取付向き変更	TANAKA METSUI G
	JUL/27/2019	Dimensions added 寸法追加	AKAHASHI NAKAMURA
	JAN/30/2015	Thermostat cap changed サーモスタットキャップ変更	AKAHASHI NAKAMURA
MARK	DATE	元図NO. B03128	CHKD APPD

NAME	Dehumidifying dryer	FORM	MJ5-i-650	内部構造図
APPROVED BY	NOSAKA	CODE NO.	01 11 42	全
DSGND (CHKD) BY	AKAHASHI	DATE	APR. 8. 2010	
DRAWN BY	—	UNIT	mm	PLANE TRIGONOMETRY
SCALE	1/10	DWG. NO.	B 1 3 8 4 8	

Standard dwg.
標準図

MATSUI MFG. CO., LTD.