


Cross section B-B
B-B 断面

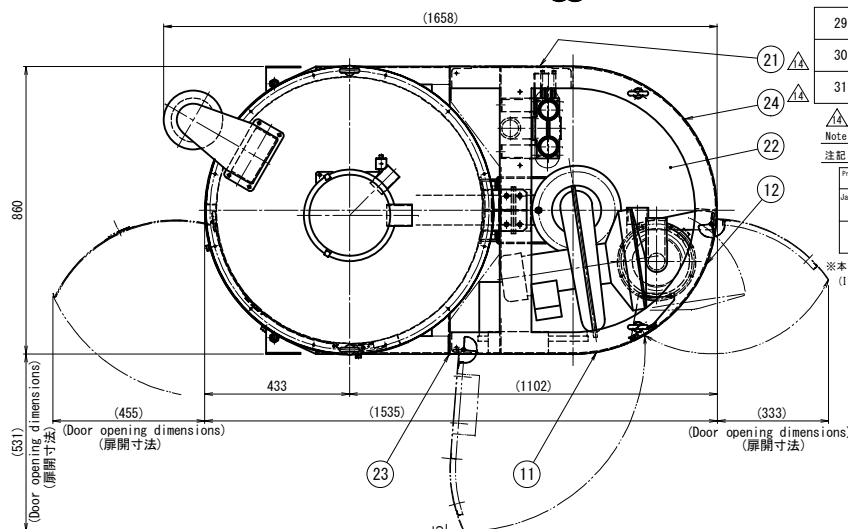

29	Overheat protective device 過温防止器	1	Daikou Sangyo 大幸産業	TR-711
30	Packing パッキング	1	Foam silicone 発泡シリコン	t3
31	Packing パッキング	1	Non-asbestos ノンアスベスト	t2




Note 1: Caster of item No.25 changes by the production factory.

注記 1: 品番25のキャスターは生産工場により異なる。

Production factory 生産工場	Manufacturer メーカー	Model 型式	H1	H2	H3
Japanese factory 日本工場	OKAMOTO	NJW75	106	2561 (※2411)	2429 (※2279)
China-CMC 中国CMC	SHENPAI 申緯	30817-1092	148	2603 (※2453)	2471 (※2321)

※本図は日本製の岡本工機にて作図しております。
(It is drawing OKAMOTO caster.)

Related dimension
関係寸法

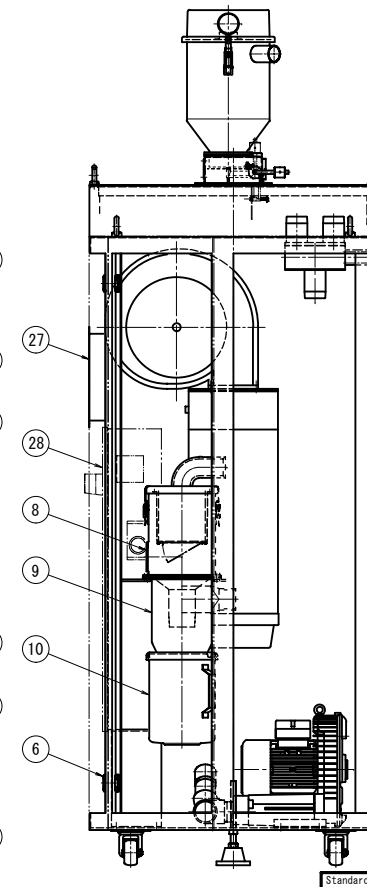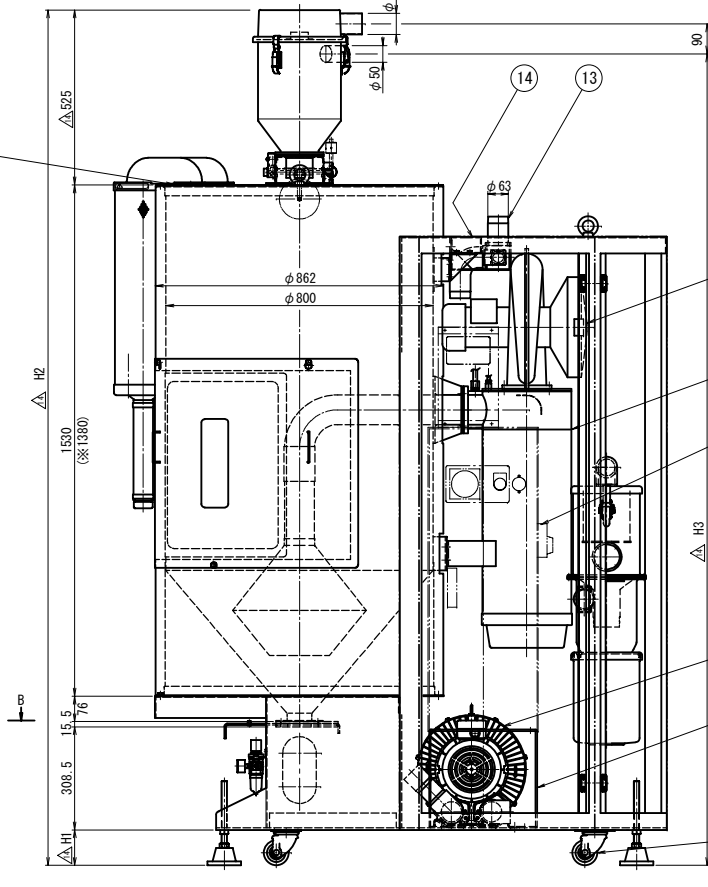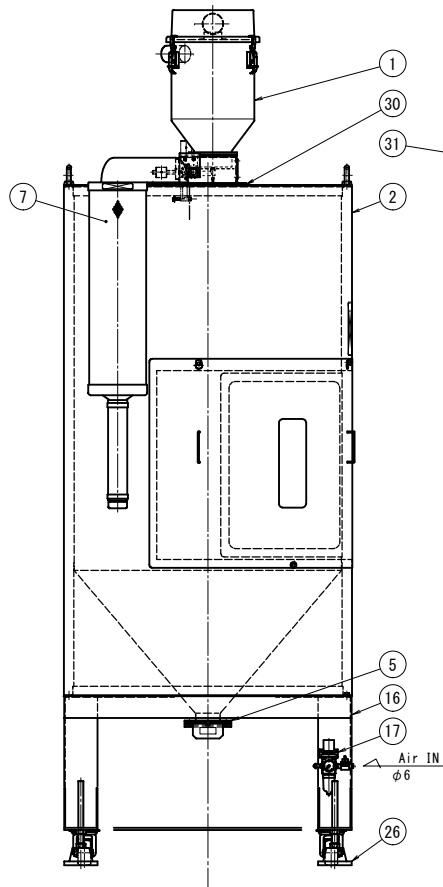

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE
1	Jet Clone ジェットクローン	1	Matsui マツイ	JC-9
2	Drying hopper 乾燥ホッパ	1	Matsui マツイ	500L (※425L)
3	Drying blower 乾燥ブロウ	1		表1、参照
4	Heater box ヒータボックス	1	Matsui マツイ	Refer to table 1. 表1、参照 (19.8kW)
5	Slide damper スライドダンパ	1	Matsui マツイ	φ70
6	Magnet box マグネットボックス	(4)	10/18N (9T) (SUS304)	
6	Magnet catch マグネットキャッチ	(4)	TOCHIGIYA TL-378 (Japan Factory) 栃木屋 TL-378 (日本工場)	
7	Exhaust filter 排気フィルタ	1	Matsui マツイ	For HD2-300 HD2-300用
8	Filter unit フィルタユニット	1	Matsui マツイ	
9	Cyclone unit サイクロンユニット	1	Matsui マツイ	
10	Dust receiver ダストボックス	1	SPCC	
11	Front door 正面扉	1	SS400	
12	External door 外装扉	1	SS400	
13	Selector valve 切替弁	1	Matsui マツイ	2VN-φ63
14	Selector valve bracket 切替弁ブラケット	1	SS400	For 2VN 2VN用
15	Transporting blower 輸送用ブロウ	1		Refer to table 1. 表1、参照
16	Frame フレーム	1	SS400	
17	Air unit エアユニット	1	Matsui マツイ	
18	Control panel bracket 制御盤ブラケット	1	SS400	
19	Unused number 欠番			
20	Unused number 欠番			
21	Outer panel (1) 外装板 (1)	1	SS400	
22	Outer panel (2) 外装板 (2)	1	SS400	
23	Outer panel (3) 外装板 (3)	1	SS400	
24	Top plate 天板	1	SS400	
25	Caster キャスター	4		Refer to note 1 注記1参照
26	Adjuster アジャスター	3	Matsui マツイ	M16
27	Operation panel 操作パネル	1	Matsui マツイ	
28	Control panel 制御盤	1	Matsui マツイ	

Table 1. Specification per region
表1. 地域別仕様

ITEM NO.	DESCRIPTION	Asia area A version	Japan area J version	USA area U version
3	Drying blower 乾燥ブロウ	JW6322	Wishimura Denki 西村電機 NK-5	Wishimura Denki NK-5 230/460V
4	Heater ヒータ	200/220V 380/415V	200/220V	230V 460V
15	Transporting blower 輸送用ブロウ	HO-HSING RB50-620	HO-HSING RB50-620	HO-HSING RB50-63U

REVISION	DATE	CONTENTS	CHKD	APPD
△	NOV/26/2016	Add mounting instructions of Magnet catch マグネットキャッチ取付指示追加	—	SAKASHITA
△	JAN/29/2016	Packing added, caster change. パッキング追加、キャスター変更	KITA	—
△	MAR/15/2010	Error revised. 誤記訂正	—	SAKASHITA
△	DEC/15/2008	Control panel bracket changes an old type. The control panel bracket is changed. 制御盤ブラケットが旧型から新型に変更、制御盤ブラケットの変更	—	SAKASHITA

NAME	Matsui Global Dryer マツイグローバルドライヤー	FORM	MGD-(250)300
APPROVED BY	BABA	CODE NO.	01 60 01
DSGND (CHKD) BY	KINOSHITA KINOSHITA	DATE	MAY/10/2002
DRAWN BY	SAKASHITA	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY
SCALE	1/8	DWG. NO.	1 6 7 5 8 8

MATSUI MFG. CO., LTD.